CIRCUITO	CARGA (W)	PROTEÇÃO	CONDUTORES
1	300	10A	1,5MM²
2	5000	40A	6,5MM²

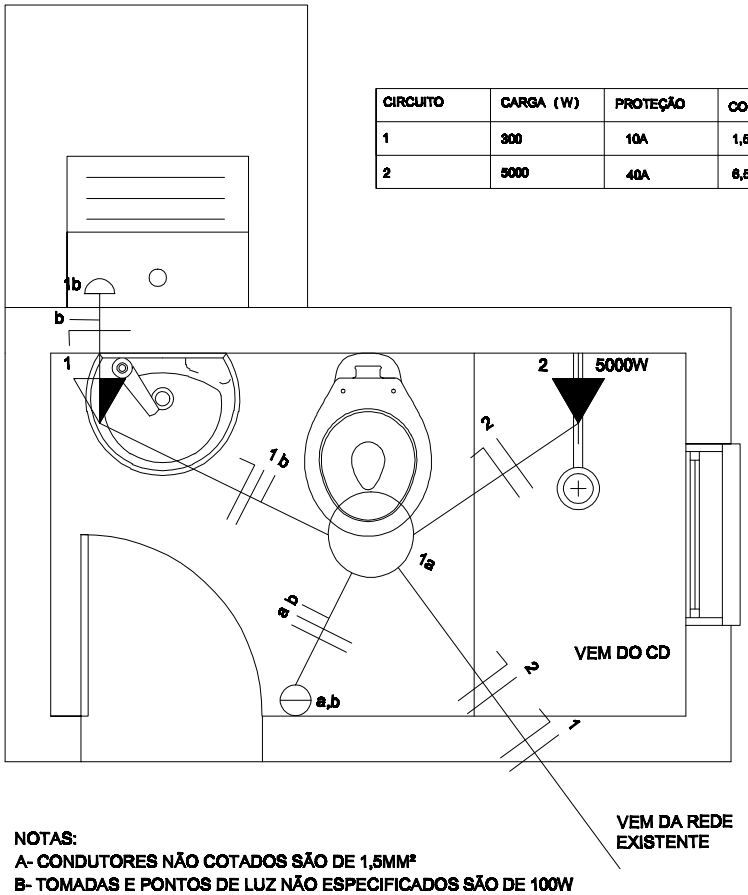

NOTAS:
A- CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE 1,5MM²
B- TOMADAS E PONTOS DE LUZ NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 100W

CONVENÇÕES:

- PONTO DE LUZ NO TETO
- ESPERA PARA CHUVEIRO H=2,20M
- TOMADA MÉDIA H=1,30M
- a,b INTERRUPTOR DUPLO H=1,30M
- PONTO DE LUZ NA PAREDE H=2,20M

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

PROJETO ELÉTRICO- MÓDULO SANITÁRIO | ESC: 1:25

04

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA-RS 201.367